

# Насосно-смесительный блок для систем напольного отопления

Тип: JH-1037



**ПАСПОРТ**




AE 25



## Насосно-смесительный блок для систем напольного отопления


Для защиты панельного отопления от перегрева, напр., в случае поломки терморегулятора, блоки дополнительно оснащены электрическим накладным регулятором для отключения насоса. Одно из преимуществ насосно-смесительных блоков „JH1037“ заключается в возможности регулирования температуры подачи напольного отопления в комбинированных системах с радиаторным/напольным отоплением. На схеме показано подключение к прямому и обратному трубопроводу радиаторного отопления

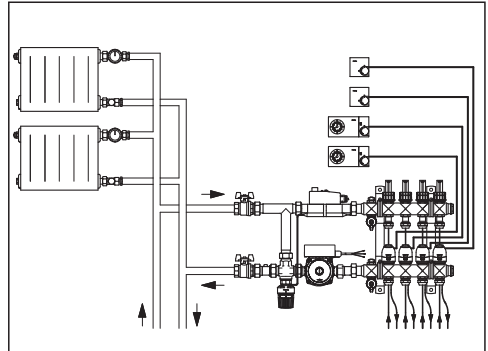

### Электрические подключения:

К подключению питания допускаются только квалифицированные электрики. Обесточить устройство регулирования. Провести кабель термостата через отверстие на задней стенке котла. Серый штекер термостата подключить к штекерной панели устройства регулирования к разъему насоса смесительного контура. Серый штекер насоса смесительного контура подключается к гнезду термостата. Закрепить кабель зажимом.

### Осторожно! Опасно для жизни!

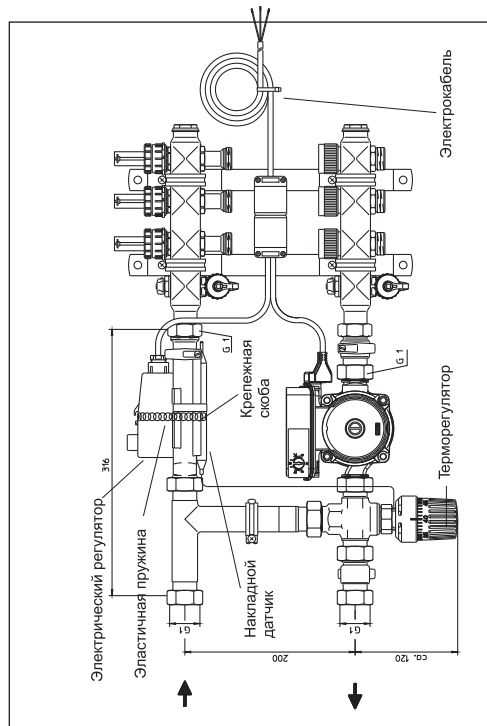

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

N	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1			
2			
3			
4			
5			

Название, адрес торгующей организации \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_ печать  
торгующей организации

Дата продажи \_\_\_\_\_

При предъявлении претензии к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы :

1. Заявление в произвольной форме, в котором указывает:
  - наименование организации или покупателя
  - фактический адрес покупателя и контактный телефон
  - краткое описание параметров системы, где использовалось изделие
  - краткое описание дефекта
2. Документ , свидетельствующий о покупке изделия (накладная)
3. Настоящий гарантийный талон

Отметка о возврате или обмене товара:

\_\_\_\_\_

Дата « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 г. \_\_\_